


2024

Synthèse du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'eau potable

EAU POTABLE

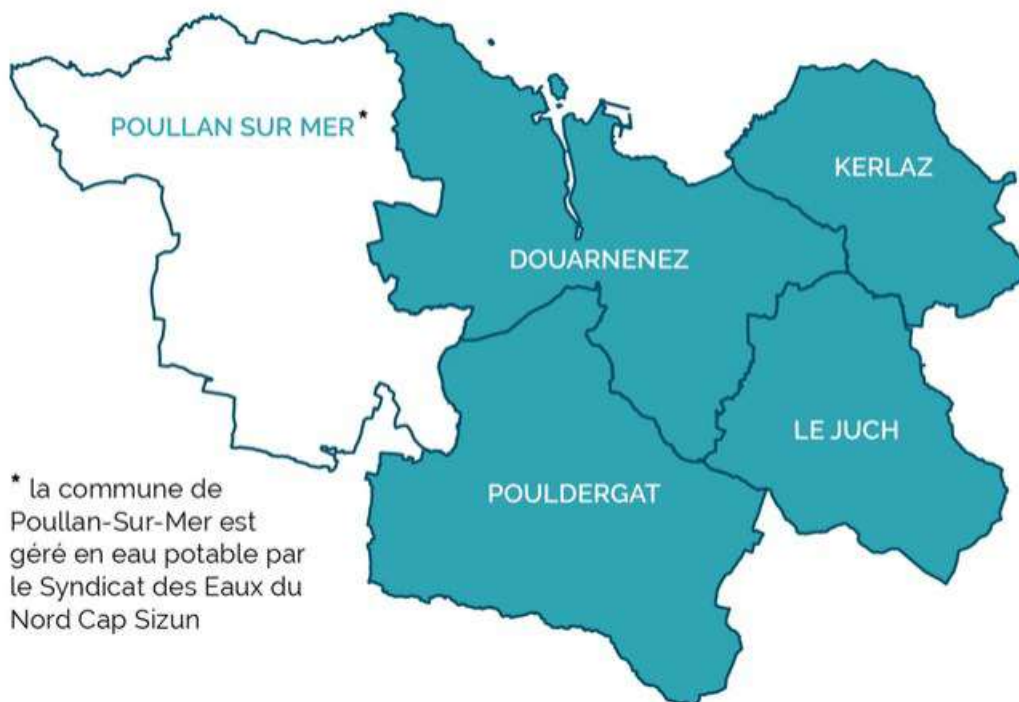

Les usagers

16 952

Habitants (Insee)

11 452

abonnés

114 litres

Consommés par hab.
chaque jour en 2024
(m³ domestiques)

Les moyens

37

Nombre d'agents (eau et assainissement confondus)

Budget du service d'eau potable (recettes) :

3,9 M€

en fonctionnement

1,4 M€

en investissement

Le réseau

15 369 m³/an d'eau économisés depuis 2020 en moyenne
grâce à la recherche et la réparation de fuites sur les réseaux

Focus sur les faits marquants de 2024



DÉPARTEMENT
Finistère
Penn-ar-Bed

Lancement d'une **étude d'optimisation et de sécurisation de la ressource en eau potable** permettant de répondre aux différents enjeux de l'approvisionnement en eau du territoire communautaire
L'étude est co-financée par le Département du Finistère et de l'agence de l'eau Loire-Bretagne.



Renouvellement du calorifugeage de la canalisation eau potable posée sous le grand pont de Tréboul à Douarnenez

Cette canalisation structurante en fonte est soumise aux aléas climatiques. Le renouvellement complexe de la protection d'origine a été menée par des techniciens cordistes spécialisés dans les travaux en milieu périlleux.

Finalisation de l'étude tarifaire prospective

Engagée en 2023 et validée fin 2024, la refonte tarifaire tient compte :

- de la hausse des charges dans un contexte inflationniste,
- de la baisse des consommations,
- et des besoins d'investissement pour les enjeux environnementaux et patrimoniaux.

Accompagnée de bureaux d'études, la collectivité a défini une grille :

- plus cohérente (création d'une tranche sociale 0-10 m³, tranches eau/assainissement alignées),
- plus simple (4 tranches eau au lieu de 5, 5 tranches assainissement au lieu de 7),
- et harmonisée entre les communes (eau dès 2025, assainissement en 2026).

Cette évolution garantit le financement des investissements 2025-2030.

Étude co-financée par le Conseil Départemental du Finistère et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne



Lancement des **travaux de refonte de la passe à poissons** dans le cadre du rétablissement de la **continuité écologique** à hauteur de la **prise d'eau de Keratry** (Douarnenez) alimentant l'usine de production d'eau potable de Kervignac



Les ressources gérées par la collectivité

41 m³/an

Consommation moyenne domestique
d'un habitant

1,123 millions m³

Volume d'eau produits

80%

Taux d'avancement des démarches
pour protéger les points de captage

100 %

des usines de production d'eau potable (3U) du territoire
éliminent les molécules indésirables (pesticides, PFAS)

159 contrôles de la qualité de l'eau

toutes communes confondues (données ARS)

100 %

taux de conformité
microbiologique


100 %

taux de conformité
physicochimique

94 %

rendement global des réseaux

Le patrimoine de l'eau potable




5 captages

Permettent de prélever de l'eau superficielle
et de l'eau souterraine



270,8 KM

de conduites apportent l'eau potable
jusqu'aux habitations



4 réservoirs

6 000 m³ de stockage

participent à la sécurisation de
l'alimentation en eau potable



429

Poteaux incendies publics (communes)
et privés

Bilan des travaux 2024

31

fuites ont été réparées



0,37 %

Des canalisations d'adduction et de
distribution ont été renouvelées
soit 0,99 km.


Le taux moyen sur 5 ans est de 0,24%

1 044

compteurs ont été renouvelés



Indicateurs financiers



Année 2024 (en millions d'€)

Recettes de fonctionnement 3,9

Dépenses de fonctionnement 3,6

Dépenses d'investissement 1,4

Recettes d'investissement 1,4

Epargne brute annuelle 0,9

Durée d'extinction
de la dette
(Année)

4,2

Le prix de l'eau et la relation aux usagers

1 336

Visiteurs ont été accueillis
à l'accueil du service eau et
assainissement

1,22 nb/1000 ab

Taux de réclamations

0,74 %

Taux d'impayés

97,9 %

Taux de respect du
délai d'ouverture des
branchements

Prix de l'eau TTC
au 01/01/2025 :

3,10 €
€/m³



Répartition de la facture d'eau potable

120 m³ HT (TVA à 5,5%)

Part Abonnement (DN 15-20 mm) 23 %

Part Distribution 64 %

Part Organismes Publics 13 %

Route de Brest
29100 Douarnenez
02 98 74 46 45

<https://eauxdzco.bzh/>



Scan Me